



001048



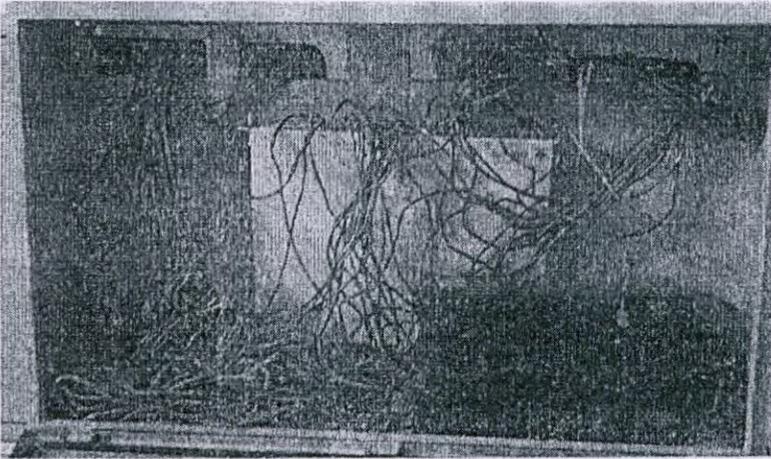

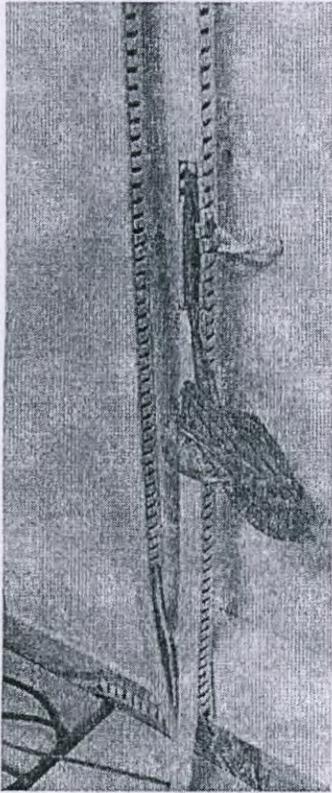

ESTADO DE MATO GROSSO
 PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 DEPARTAMENTO DE CONECTIVIDADE




Apiacas -MT, 03 de Março de 2016.

Em resposta a solicitação encaminhada para a Coordenadoria de Tecnologia da Informação quanto ao funcionamento do comarca de Apíacas_MT, uma visita de um técnico do departamento de Conectividade para serem feitos os reparos de ativos Rede e sistemas; Apolo, Internet e outros serviços que estavam fora pelo menos quase 2 semanas.

- 1) No dia 01/03/2016 iniciamos o deslocamento de Cuiabá-MT as 7:00 hs da manhã e as 19:00 hs do mesmo dia me apresentei no fórum da comarca de Apiacas-MT para a Gestora Geral para agendar horário para darmos inicio aos trabalhos e avaliação dos serviços a serem executados;
- 2) A partir do dia 02/03/2016, as 7:00 demos inicio aos levantamento e apontamentos seguido pela Gestora Geral que nos informou as constantes quedas de energia no local durante o dia e a noite sofrendo assim com os serviços de rede e as diversas ocorrências ocasionadas pelas oscilações de energia;
- 3) Informo, ainda, que foi solicitado pela comarca a transferência do Hack que se encontra dentro do dependências do cartório distribuidor e foi sugerido uma sala e solicitado informações dos procedimentos a serem tomadas;


 Raquel Brazil da Silva
 Gestora Geral
 Matrícula 10927

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Coordenadoria de TI
 Centro Político Administrativo (CPA) - Caixa Postal n 1071 - CEP 78050-970 - Cuiabá - MT
 Telefones: (065) 617-3124/ 3655 - e-mail: @tjmt.jus.br


 Glauber Lingardi Strachheim
 Juiz Substituto

- 4) Foram feitos as substituição dos switch D-Link 24 portas tombo 074203, 3COM 48 portas tombo 065431 e retirada da rede um Hob 8 portas 10/100
- 5) Instalação de 01 Servidor Dell R 610 Windows 2012 Server que e o HOST 2 desta comarca.
- 6) Instalados 02 novos switch HP 5130 Series Switch JG978A.


Ocorrências :

Feitos todos os levantamentos necessários demos inicio aos trabalhos de validação e correição das ocorrências existentes;


- Havia looping na rede através do hob 8 portas
- Servidor host 1 esta travado com erro de inicialização
- Switch principal 01 D-link Queimado
- Servidor host 2 não instalado

Serviços Executado:


Substituição dos Switch HP5130 com serviços de apoio de Fernando Ramon fizemos a configuração e validação remota das conexões LAN do Poder Judiciário-MT aonde exerceu papel fundamental para o andamento dos serviços da rede e também Sr. Francisco Barros pode fazer as devidas mediadas de restaurações de serviços do servidor desta comarca e as 18:45 foram validadas pelo Diretor do fórum o restabelecimento de todos os serviços desta comarca.

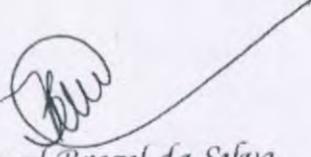
Raquel Brazil da Silva
Gestora Geral
Matrícula 10927



Glauber Lingiardi Strachicini
Juiz Substituto



Amarildo Gonçalo da Silva
Gerente de Datacenter e NOC -TJMT
Deptº Conectividade



Raquel Brazil da Silva
Gestora Geral

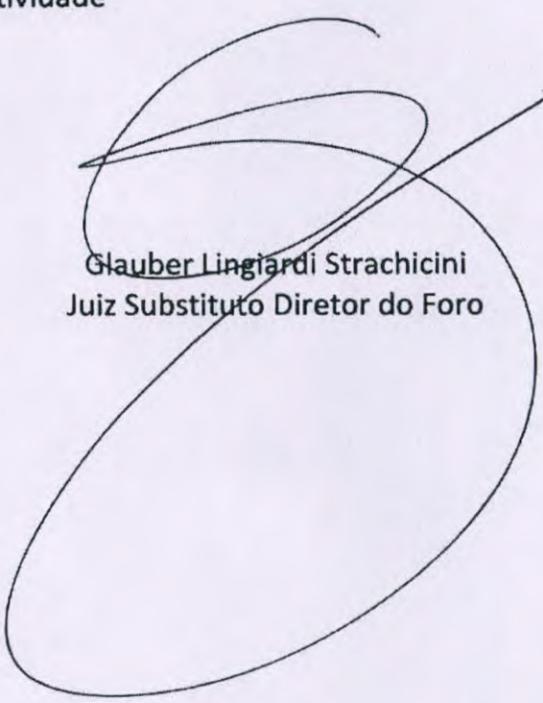

Glauber Lingiardi Strachicini
Juiz Substituto Diretor do Foro



COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

Dando prosseguimento ao cronograma de viagem para reparos e adequação da rede lógica e elétrica e todos passivos de rede bem como a validação de serviços essenciais para implantação do sistema PJE em parceria as Coordenadorias Ti e Coordenadoria de Infraestrutura estiveram nesta supracitada Comarca a fim de substituir e adequar a rede dentro das normas e procedimentos estabelecidos, informamos que:


- 1) No dia 07/03/2016, demos início a validações e também avaliação das ocorrências e inconsistência apontadas pela Gestora Geral do Fórum, Marisa Antonia Tabile e acompanhada pelo Sr. Gentil Vieira de Barros que foi de grande importância, para alinhar e identificar as necessidades;
- 2) Ainda no dia 07/03/2016, em uma reunião com o Juiz Diretor do Fórum Dr Cássio Luis Furim, Sr Amarildo Gonçalo da Silva, Departamento de Conectividade TI , Sr. Robério Rodrigues de Almeida do Departamento de Manutenção da Coordenadoria de Infraestrutura e a Srª Marisa Antonia Tabile Gestora Geral, onde montaram o plano de ação para execução dos serviços necessários dentro do tempo planejado;
- 3) Informo, ainda, que no dia 08 foi paralisado período integral o anexo da 5ª e 6ª vara para a implantação de 01 rack suspenso e a reorganização dos cabos lógicos, assim conseguindo cumprir somente as decisões urgentes, liminares e alvarás;

4) Nos dia 09 e 10 no período matutino, houve a necessidade de efetuar o desligamento geral da entrada de energia elétrica para manutenção preventiva nos quadros elétricos;


5) Foram efetuadas as manutenções em 10 quadros de distribuições elétricas, sendo:

a) Quadro de distribuição próximo a Secretaria da 4ª vara – foi efetuado Reaperto nos barramentos e disjuntores, limpeza com aplicação de líquido específico para contatos elétricos e identificação do circuito do CPD;

ANTES

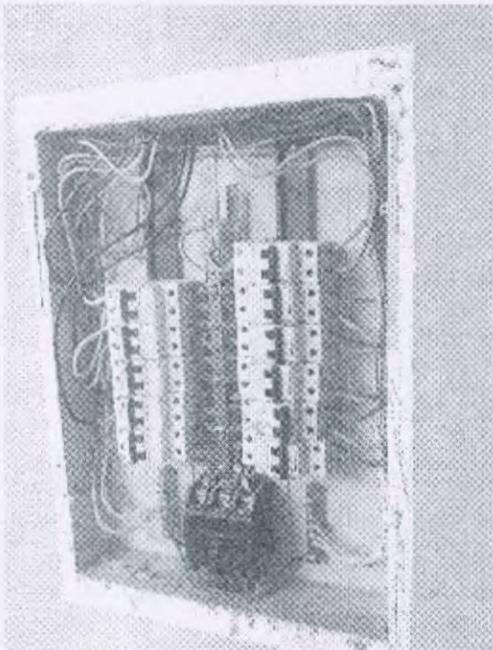


DEPOIS

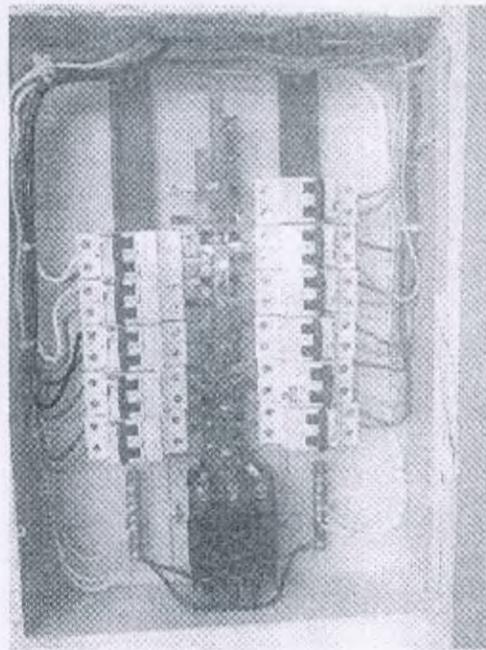


b) Quadro de distribuição próximo ao Plenário – foi efetuado reaperto nos barramento e disjuntores, limpeza com aplicação de líquido específico para contatos elétricos e reorganização da fiação;

001052

ANTES

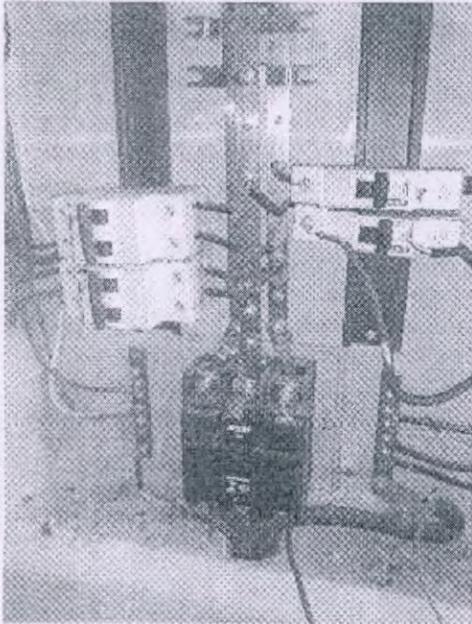


DEPOIS

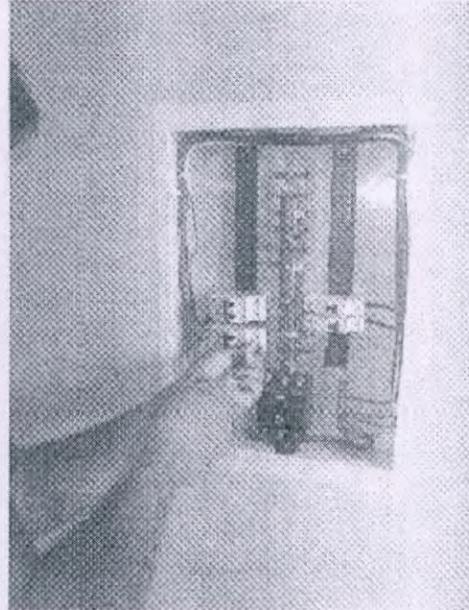


c) Quadro de distribuição próximo à Secretaria da 1ª vara – foi efetuado Reaperto nos barramentos e disjuntores, limpeza com aplicação de líquido específico para contatos elétricos;


ANTES

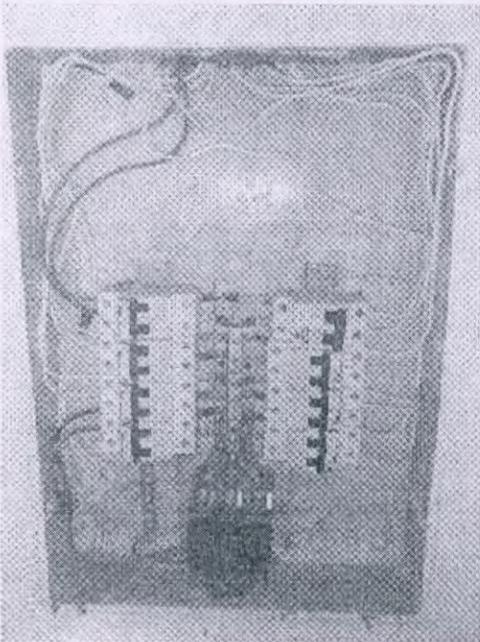


DEPOIS

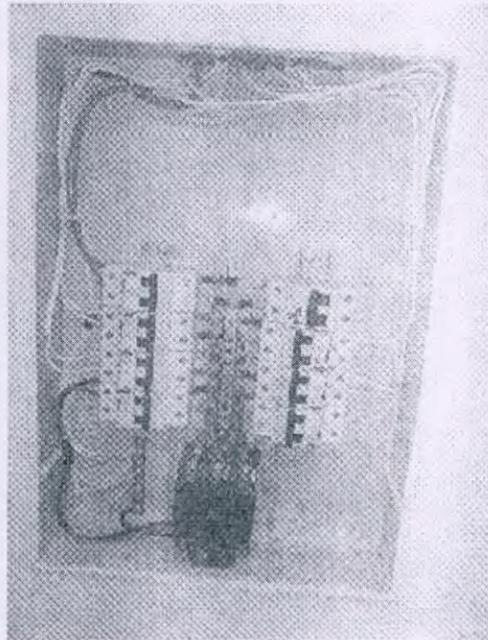

ANTES

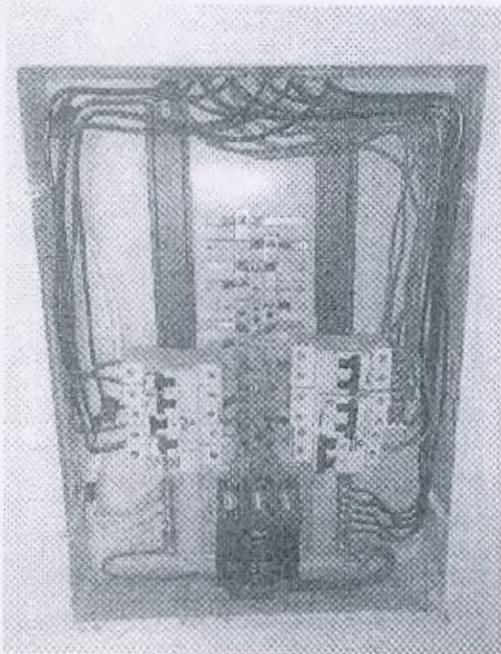


DEPOIS

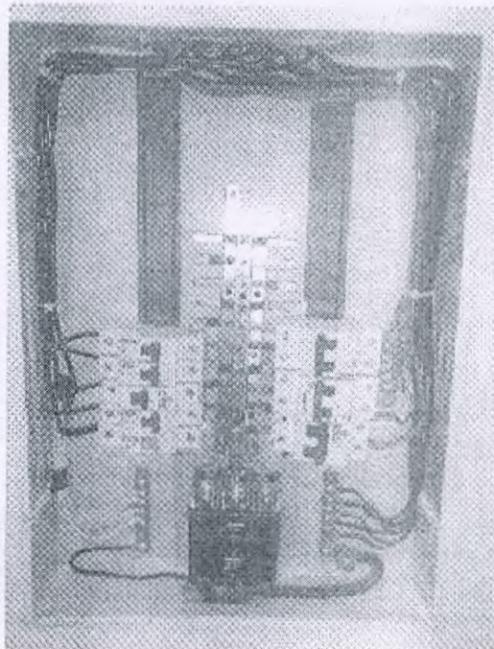


d) Quadro de distribuição próximo ao Gabinete da 4ª vara – foi efetuado Reaperto nos barramentos e disjuntores, limpeza com aplicação de líquido específico para contatos elétricos, retirada e substituição de barramento e troca de disjuntores;

ANTES

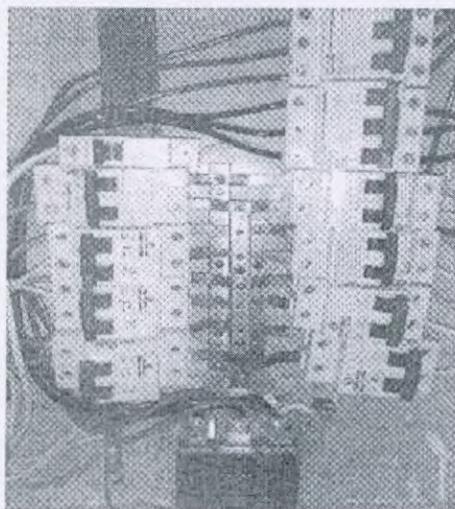

DEPOIS

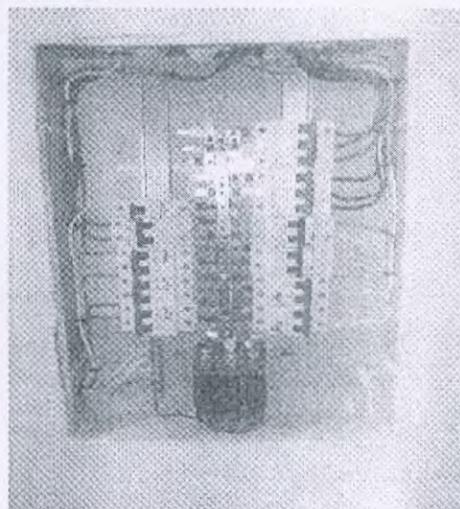

e) Quadro de distribuição próximo a 5ª e 6ª vara – foi efetuado reaperto nos barramentos e

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Coordenadoria de TI
 Centro Político Administrativo (CPA) - Caixa Postal n 1071 - CEP 78050-970 - Cuiabá MT
 Telefones: (065) 017-3124/ 3655 - e-mail: cpa@mt.gov.br


[Handwritten signature]

disjuntores, limpeza com aplicação de líquido específico para contatos elétricos, substituição do barramento que interliga o disjuntor geral;

ANTES




DEPOIS

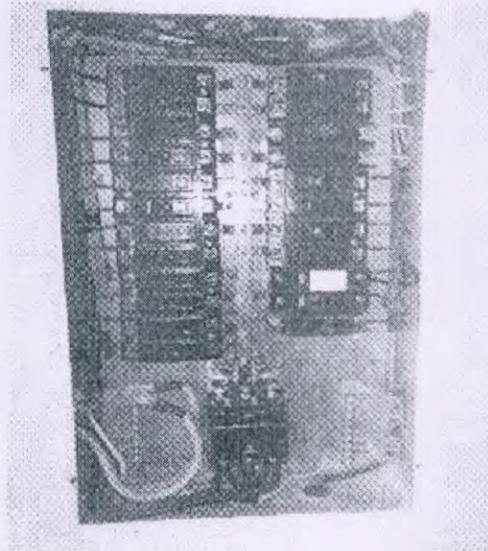

f) Quadro de Distribuição Geral do Prédio- foi efetuado Reaperto nos barramento e disjuntores, limpeza com aplicação de líquido específico para contatos elétricos;

ANTES

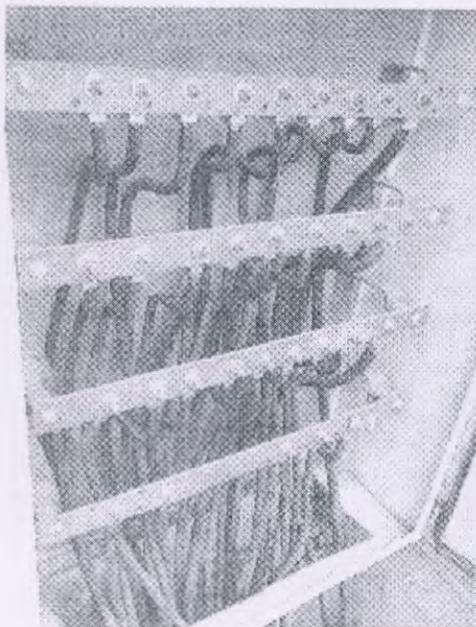

DEPOIS



g) Entrada de Energia (Posto de Transformação) – foi efetuada a limpeza com aplicação de líquido específico para contatos elétricos, no disjuntor Geral de 225 Amperes;


ANTES



DEPOIS



6) CPD – foi efetuada a instalação de eletroduto para fiação do circuito elétrico que alimenta o nobreak do servidor;

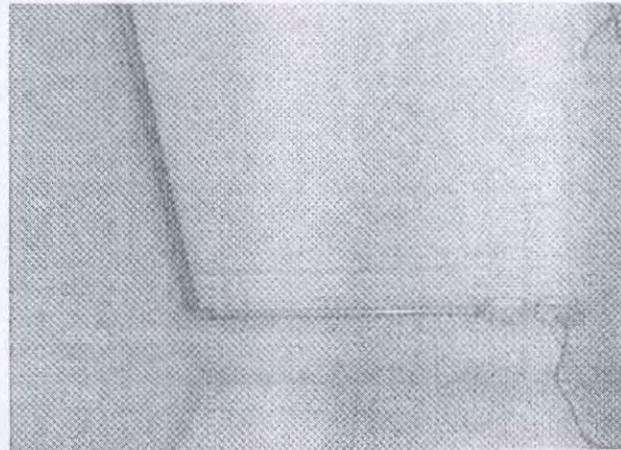

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

- 7) CPD – foi feito a reorganização dos cabos de rede, substituição dos switches e remanejamento dos servidores DELL R 710;




- 8) Rack 5ª e 6ª Vara – Substituímos os antigos switches por switches HP 5130;

ANTES

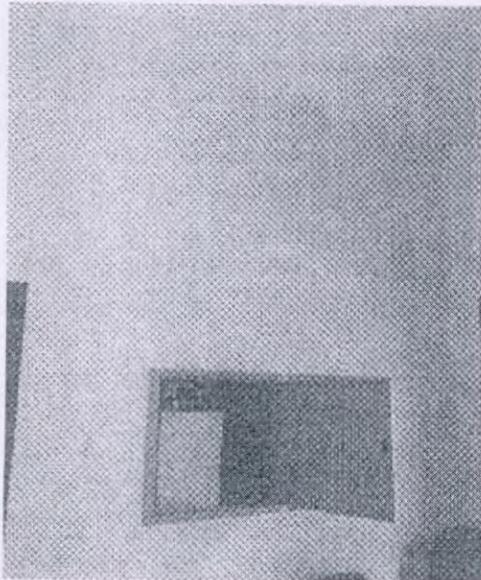

DEPOIS

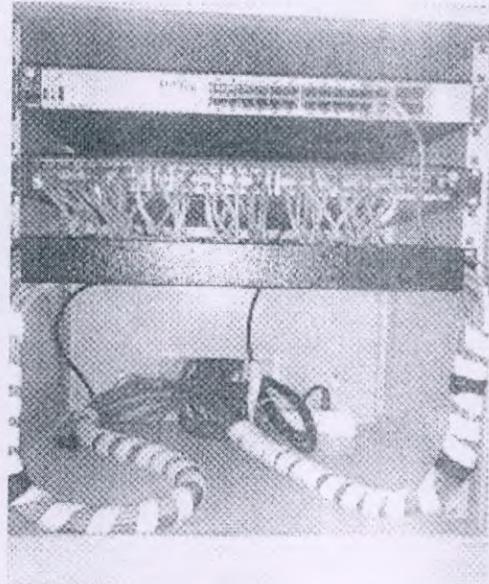

1. ATUALIZAÇÕES:


Foi necessário efetuar a remoção de todos **switches** que estavam instalados nesta Comarca para atender as novas necessidades da implantação dos serviços do sistema PJE, os **switches** substituídos foram:

03 switches D-Link 1024 – 10/100 portas tombo 95666,056725,Encorexxxxxx, sendo 01 D-Link 24 portas sem tombo, 01-Switch Encore 24 portas tombo 056731, 01 3Com 24 portas 10/100 tombo 82686, Hob 8 portas Intelbras SF 800p sem tombo, HP 2520 24 portas GB tombo 129580 o único que será reaproveitado e oriento a esta comarca que pode ser feito tanto a doação ou a devolução para o departamento responsável DMP ficando também proibida o retorno deles para esta REDE ou de outros serviços de ampliação de cabos logicos e inclusão de qualquer ativos de rede sem a devida comunicação ao departamento de CONETIVIDADE que e responsável pelo gerenciamento e monitoramento.

SWITCHES ANTIGOS



SWITCHES NOVOS

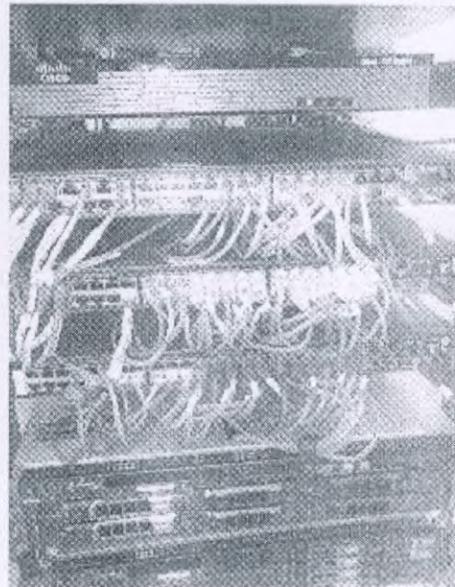


2. ACOMPANHAMENTO:


Realizado o acompanhamento pós-instalação dos switches e validação de todos os cabeamentos de rede do Fórum e a alocação dos servidores, roteadores e switch nos devidos lugares, iniciamos a validação de serviços de REDE áreas de gabinete e varas, atendimento in loco, para a verificação de possíveis erros de conexão a onde vários e já esperados, porem todos foram corrigidos, uma nova versão do Sistema Apolo foi levantada nesta mesma data ocasionando assim várias ocorrências que não faziam parte do nosso escopo de serviço nem tão pouco com as realizações dos serviços efetuados.


MONITORAMENTO:


Foi feito monitoramento durante todo dia, conforme comprovação visual:

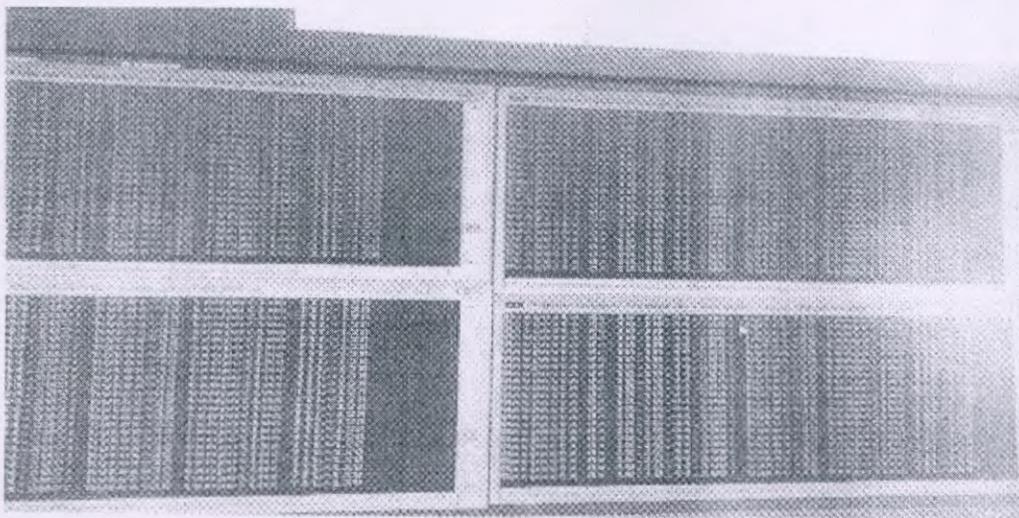
**PROBLEMAS E DIFICULDADES ENCONTRADAS:**


Fiz todos os testes de conectividade de links redes e todos eles positivos e durante todo o dia, os serviços de rede e internet estavam funcionando corretamente, apenas o sistema Apolo na sua plataforma apresentava erros, então entrei em contato diretamente com o senhor Reginaldo Cardoso, ao qual nos acompanhou na validação dos testes e traves, juntamente com o Sr. Alberto Dalia, para isso habilitei uma máquina virtual XP fiz os devidos testes dos erros e depois de vários SDK enviados com Prints, o Departamento de Aprimoramento voltaram na versão antiga.



Amarildo Geraldo da Silva
Gerente de Data Center e NOC TJMT



Robério Rodrigues de Almeida
Chefe da Divisão de Manutenção TJMT

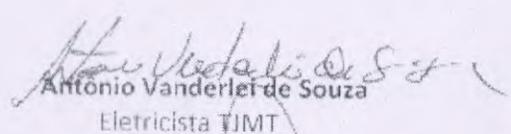
Antonio Vanderlei de Souza
Eletricista TJMT


Zacarias de Moraes
Eletricista TJMT


Marisa Antonia Tabile
Gestora Geral

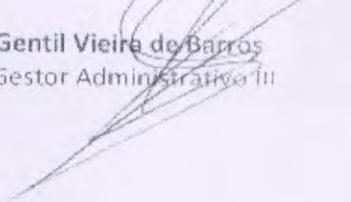
Gentil Vieira de Barros
Gestor Administrativo III

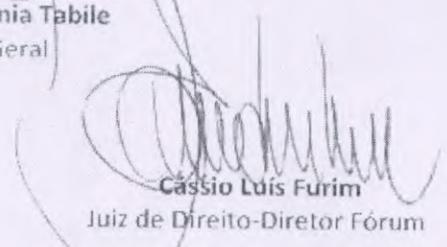
Cássio Luis Furim
Juiz de Direito-Diretor Fórum



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



RELATORIO DE VISITA TECNICA A COMARCA DE POCONÉ

Em solicitação feita pela comarca de Poconé - MT, para corrigir erros e problemas de rede durante a semana causando lentidão nas aplicações como **Projud; Sgpi e Apolo Eletrônico** estiveram presente para solucionar e corrigir estes erros Sr. Amarildo Gonçalves da Silva em Fabio Silvestre da Silva do departamento de conectividade TJMT.

Necessidades da comarca:

Devido ao fato da comarca ter mais de 16.000 processos virtualizados, sendo mais de 8.700 no Apolo e mais de 7800 no Projudi, suas necessidades de uma boa infraestrutura de rede e comunicação, são latentes.

Problemas encontrados e soluções aplicadas:

Foi retirado 3COM 3250 48 portas tombo nº 63430 que apresentou problemas e com varias portas queimadas.

Foram instalados dois Switches HP 5130, tombos nº 173692 e 173693, em substituição a este 3COM com problemas e a outro, modelo HP 2910.

Foi encontrado um Hub de 8 portas no plenário, que pode ser um ponto de falha na rede, para isso foi retirado e instalado um Swicth HP2910, que foi remanejado do rack.

Havia somente um nobreak (Lacerda) instalado no rack. Foi instalado outro nobreak para auxiliar o já existente, a fim de se ter redundância nos principais equipamentos para funcionamento da comarca (Host1, Riverbed e Links de comunicação).

Não foram encontrados problemas com a rede elétrica.

Objetivos alcançados:

Após a aplicação destas soluções, foram realizados testes de desempenho de rede em todas as lotações da comarca, gabinete, vara, administração, cartório distribuidor, sala dos oficiais de justiça, conciliação e plenário, sendo que os resultados em todos, foi de melhoria significativa.

Em contato com a M.M. Drª Kátia Rodrigues Oliveira, ela apontou alguns problemas em relação ao sistema Apolo, que inclusive já foram repassadas ao setor responsável, porém, agora com a melhoria do desempenho de rede, ficaram mais notórios.

Para tanto, segue em anexo o Ofício nº 38/2016, Gabinete da Vara Única, com os apontamentos destas melhorias, que a Magistrada julga serem necessárias, para aprimoramento deste sistema.

O link IP tem velocidade de 4Mbps, este já validado pelo departamento de Conectividade e operacional. Sua utilização está dentro das necessidades da comarca.

Poconé, 20 de abril de 2016.




Amarildo Gonçalo da Silva

Departamento de Conectividade



Fabio Silvestre da Silva

Departamento de Conectividade



Drª Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza Diretora do Fórum de Poconé



ESTADO DE MATO GROSSO
 PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



COMARCA DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS.

REATÓRIO DE VISITA TÉCNICA PARA MANUTEÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E INSTALAÇÃO "SWITCH".

Dando continuidade ao cronograma de viagem para reparos e adequações da rede lógica e elétrica, bem como a todos passivos de rede, como também a validações de serviços essenciais para o bom andamento das atividades, desta supracitada Comarca, a fim de substituir e adequar à rede dentro das normas e procedimentos estabelecidos informo que:

No dia **11/04/2016**, com início a avaliações das ocorrências e inconsistência apontadas pela Gestora Geral do Fórum, Sra. **Rosimeiri Delforno**, estiveram presente também os Servidores da Coordenadoria de TI do TJ/MT, Sr. **Amarildo Gonçalo da Silva**; **Rafael Costa Lessi** e **Benedito Bosco de Abreu Nascimento**. Fomos informado dos problemas existentes, consequentes de uma descarga elétrica, que danificou várias portas dos "Switch" deixando algumas máquinas sem acesso a rede.

No dia **12/04/2016** às 7h, da manhã, já com o expediente suspenso pelo Douto Magistrado Diretor do Fórum, MM. Juiz de Direito, Dr. ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR, continuamos tecnicamente as realizações dos serviços, tendo-os terminados no dia **13/03/2016**, no período de expediente normal.

Foi aberto SDK para a TI-TJ/MT, sob o n. 554441, com urgência, para que o problema no sistema Apolo fosse resolvido, cópia anexa.

PROBLEMAS EXISTENTES E SOLUCIONADOS REDE;

- Substituição de 02 "Switch" Hp 5130 48 portas;
- Identificação de todos os pontos lógicos de em uso e das lotações nas duas extremidades;
- Adequação de mais 2 tomadas 220 para "nobreak";
- Redundância de energia entre "Host 1 e Host 2, Roteadores e Switch";
- Instalação das novas topologias de LAN do Poder Judiciário do Estado de MT.
- Foi necessário puxar um cabeamento da sala da Psicóloga;
- Foi necessário adicionar tomadas na sala de Audiência, sendo 2 (duas) de 210 v e uma (01) de 220 v, desvinculando a impressora que era interligada no mesmo "Nobreak" dos computadores.

[Handwritten signatures and initials]

OBS – Foi encaminhado para o TJ/MT ao Departamento de conectividade, o “Switch” – tobo 129589 – HP, para reparos.

Foi realizado a instalação e o acompanhamento pós-instalação dos “switches” e validação de todos os cabeamentos de rede, do Fórum, e a alocação dos servidores, roteadores e “switch” nos devidos lugares, iniciamos a validação de serviços de REDE áreas de gabinete e varas, atendimento “in loco”, para a verificação satisfatória das conexões. As inconsistências que se apresentaram foram sanadas, exceto o Sistema Apolo, porém foi aberta uma chamada pela Gestora Geral Sra. Rosimeire, conforme já relatado em epígrafe.

LINK DE INTERNET:

Foi solicitado o técnico da Telefonia OI para verificação do Link IP, este verificou constatando a perfeita prestação dos serviços pela empresa OI, que foi validada pelo Sr. Maicon Radeshi da TI do TJ/MT. **Link IP de 4 MB dedicado e link; MPLS de 2 MB dedicado**

IMPRESSORAS SANSUMG:

Foi solicitado o técnico da HPRINT, o qual compareceu o Sr. Crislei, que efetuou todos os procedimentos para os bons desempenhos das impressões, ficando as máquinas devidamente configuradas.


PROBLEMA ENCONTRADO A SER SOLUCIONADO PELA GESTÃO DO FÓRUM:


Fomos informados, pelo eletricitista Sr. Gilson, s.m.j que fosse feita uma revisão no aterramento da parte elétrica do prédio do Fórum. Informação essa relatada a Gestora Geral do Fórum, Sra. Rosimeiri Delforno.

Pelo exposto, é o que tinha a relatar.

São José dos Quatro Marcos, 13 de abril de 2016.



Amarildo Gonçalves da Silva
TI – TJMT.


Rafael Costa Lessi
TI – TJMT.


Benedito B. de A. Nascimento
TI – TJMT.


Sra. Rosimeiri Delforno
Gestora Geral do Fórum

Visto em 13/04/16.

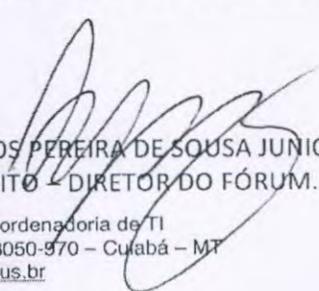
DR. ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
MM. JUIZ DE DIREITO – DIRETOR DO FÓRUM.

001058



ESTADO DE MATO GROSSO
 PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA



RELATÓRIO DE VIAGEM

Protocolo: 0042837-34.2016.8.11.0000

Data Autorização: 28/03/2016

Nome: HELVIDIO CESAR MEDEIROS TERRA

Matrícula: 9101

Cargo: Gerente de E-learning

Nome: CREUNIL DA SILVA TAVARES

Matrícula: 0612

Cargo: Técnico Judiciário

Nome: ANTONIO VANDERLEI DE SOUZA

Matrícula: 0587

Cargo: Auxiliar Judiciário

Nome: FLAUDEMIR ANTONIO VERZA

Matrícula: 5657

Cargo: Auxiliar Judiciário

Evento: RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA E LÓGICA PARA IMPLANTAÇÃO DO PJE NA COMARCA DE SORRISO, NO PERÍODO DE 04/04/2016 À 09/04/2016.

Data Início: 04/04/2016

Data Fim: 09/04/2016

Número do Bilhete de Ida

Número do Bilhete de Volta

Veículo Oficial

Veículo Oficial

Trechos

Data de Saída: 04/04/2016 Data de Chegada: 09/04/2016 Tipo de Deslocamento: Nacional no Estado

Tipo de Transporte: Terrestre Deslocamento: Cuiabá – Sorriso – Cuiabá

Dando prosseguimento ao cronograma de viagem para reparos e adequações da rede lógica e elétrica, assim como todos os ativos de rede, com as devidas validações dos serviços essenciais para implantação do sistema PJE, em parceria firmada entre a Coordenadoria de TI e Coordenadoria de Infraestrutura, é que estiveram in loco os técnicos das respectivas

AS

AS
Helvidio Cesar Medeiros Terra
MF

Coordenadorias, nesta supracitada Comarca a fim de substituir e adequar à rede dentro das normas e procedimentos estabelecidos. Assim, venho relatar:

No dia 04/04/2016 (segunda-feira), foi dado início a visita técnica in loco, onde realizamos a avaliação das ocorrências e inconsistência apontadas pela Gestora Geral do Fórum, **Sra. Michele Andréa Pfeifer de Paris**, matrícula: 8919 e do **Sr. Edemar Antonio Bier** – Matrícula: 13541 - Gestor Adm. II – Responsável pela TI da comarca.

A equipe vinda do TJMT é composta pelos seguintes técnicos:

- **Helvidio Cesar Medeiros Terra**, 9101 – Gerente de E-learning – Diretoria de Conectividade da CTI;
- **Creunil da Silva Tavares**, 0612 – Técnico Judiciário – Departamento de Suporte/CTI;
- **Antonio Vanderlei de Souza**, 0587 – Auxiliar Judiciário – Divisão de Manutenção/Infraestrutura; e
- **Flaudemir Antonio Verza**, 5657 – Auxiliar Judiciário – Divisão de Manutenção /Infraestrutura.

Importante destacar a importância do acompanhamento dos 02 (dois) técnicos da Divisão de Manutenção da Coordenadoria de Infraestrutura, pois permite alinhar e identificar as necessidades da rede elétrica e instalação de novos circuitos elétricos (127v e 220v).

Dentre as necessidades levantadas pela equipe, discrimino abaixo os serviços necessários para melhor acompanhamento quanto à execução durante o período da visita técnica:

- Organização do Rack dos servidores, com substituição de 09 (nove) switches antigos pelos 06 novos switches;
- Aplicação da nova topologia com a instalação dos novos switches;